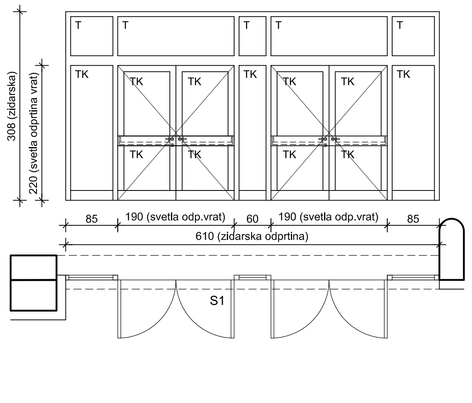
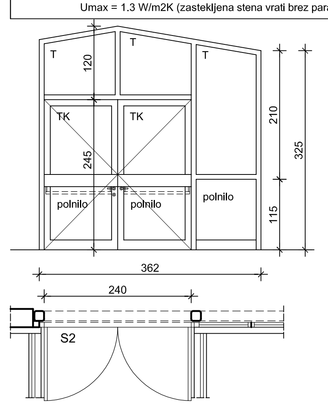
| S1 | zunanja montažna stena z dvokrilnimi vrati | dimenzije (cm) 610/308 | kom 1 |
|---|---|---|---|

- lokacija: pritličje vzhodnega prizidka, vhod s severne strani v avlo
- okvirji: Al s prekinjenim toplotnim mostom, barva siva RAL 7024
- zasteklitev: TK - termopan dvojna zasteklitev z varnostnim steklom
  T - termopan dvojna zasteklitev
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne ključe z zunanje strani, panična letev z notranje, zaskočke (vrata so namenjena dovodu svežega zraka v primeru požara)
- opomba: stena se vgradi v obstoječo odprtino na mestu odstranjene zastekljene stene z drsnimi vrati, dimenzije nove stene prilagoditi dejanskem stanju na objektu in obstoječi odprtini upoštevajoč zahtevano minimalno svetlo širino vrat 190cm
  Umax=1.3W/m2K



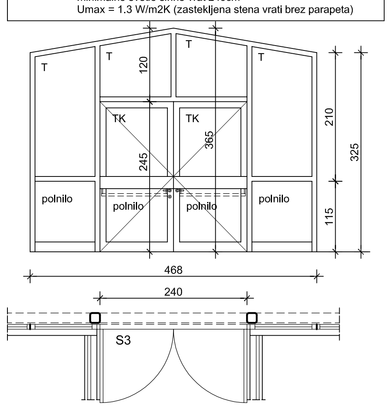

| S2 | zunanja montažna stena z dvokrilnimi vrati | dimenzije (cm) 362/325-365 | kom 1 |
|---|---|---|---|

- lokacija: obstoječe 1. nadstropje, vhod s severne strani
- okvirji: Al s prekinjenim toplot. mostom, barva srebrna (glej obstoječe) pozicijo prečne razdelitve uskladiti z obstoječim
- zasteklitev: TK - termopan dvojna zastekelitev z varnostnim steklom
  T - termopan dvojna zastekelitev
- polnilo: polnilo kot sendvič panel, izolacija iz kamene volne znotraj obloge iz pločevine, polnilo parapeta Umax = 0.28 W/m2K barva polnila rdeča - kot obstoječe
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne ključe z zunanje strani, panična letev z notranje
- opomba: stena se vgradi v obstoječo odprtino na mestu odstranjene zastekljene stene, dimenzije nove stene prilagoditi dejanskem stanju na objektu in obstoječi odprtini upoštevajoč zahtevano minimalno svetlo širino vrat 240cm
  Umax = 1.3 W/m2K (zastekljena stena vrati brez parapeta)



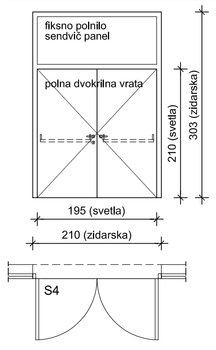

| S3 | zunanja montažna stena z dvokrilnimi vrati | dimenzije (cm) 468/325-365 | kom 1 |
|---|---|---|---|

- lokacija: obstoječe 1. nadstropje, vhod s severne strani
- okvirji: Al s prekinjenim toplot. mostom, barva srebrna (glej obstoječe) pozicijo prečne razdelitve uskladiti z obstoječim
- zasteklitev: TK - termopan dvojna zastekelitev z varnostnim steklom
  T - termopan dvojna zastekelitev
- polnilo: polnilo kot sendvič panel, izolacija iz kamene volne znotraj obloge iz pločevine, polnilo parapeta Umax = 0.28 W/m2K barva polnila rdeča - kot obstoječe
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne ključe z zunanje strani, panična letev z notranje
- opomba: stena se vgradi v obstoječo odprtino na mestu odstranjene zastekljene stene, dimenzije nove stene prilagoditi dejanskem stanju na objektu in obstoječi odprtini upoštevajoč zahtevano minimalno svetlo širino vrat 240cm
  Umax = 1.3 W/m2K (zastekljena stena vrati brez parapeta)




| S4 | zunanja montažna stena z dvokrilnimi vrati | dimenzije (cm) 210/303 | kom 2 |
|---|---|---|---|

- lokacija: obstoječe 2. nadstropje, južna fasada
- podboj : Al s prekinjenim toplotnim mostom, sidran v obstoječo jekleno konstrukcijo oz. tla, barva srebrna (glej obstoječe)
- krilo: polno toplotno izolativno krilo, RAL kot podboj
- okovje: kvalitetno, ojačano okovje za dvokrilna vrata
- polnilo: polnilo kot sendvič panel, izolacija iz kamene volne znotraj obloge iz pločevine, Umax = 0.28 W/m2K
- oprema: vratni odbijač, vratno tesnilo, evakuacijska ključavnica, vratne ključe z zunanje strani, panična letev z notranje
- opomba: stena se vgradi v obstoječo odprtino na mestu odstranjenih vrat s podkonstrukcijo in polnilom zgoraj, dimenzije nove stene prilagoditi dejanskem stanju na objektu in obstoječi odprtini upoštevajoč zahtevano minimalno svetlo širino vrat 180cm
  Umax=1.3W/m2K




OPOMBE

Stene so opisane z zidarsko odprtino v katero se vgradijo s kotirano zahtevano svetlo odprtino vrat.
Vse dimenzije in detajle izvedbe medsebojno uskladita dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, električnih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, oziroma v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.


atelje za prostorsko projektiranje jesenice d.o.o.
Pod gozdom 2
tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70
atelje@app-jesenice.com


št. podjetja: IZS 1451


list: 3

| | |
|---|---|
| risba: | SHEME - MONTAŽNE STENE Z VRATI S1 - S4 |
| merilo: | 1:50 |
| naročnik: | Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice |
| objekt: | ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - VZHODNI DEL |
| odg. vodja projekta: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| odg. projektant: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| št. proj.: | II/1656-1/08 |
| faza: | PZI sprememba |
| št. načrta: | II/1656-1/08 - A |
| načrt: | ARHITEKTURA |
| datum: | januar 2012 |
| opombe: | |

silvija / silvija / 2011 / HOKEJ sprememba gradbenega dovoljenja / PZI sprememba / PZI_sprememba_sheme detalji 3.dwg


| PO1 | enokrilno požarnoodporno okno EW60 | dimenzije (cm) 150/100 | kom 1 |
|---|---|---|---|

- lokacija: pritličje vzhodnega prizidka, recepcija
- okvir: kovinski, barva bela
- zasteklitev: enojno požarno odporno steklo E30
- odpiranje: fiksna zastekelitev
- ok.police: s strani recepcije polica iz kamna šir. 12cm, z druge strani okno v liniji stene in brez police
- oprema: Alu žaluzije s strani recepcije
- opomba: podana je zidarska odprtina, novo steno iz siporeksa prilagoditi



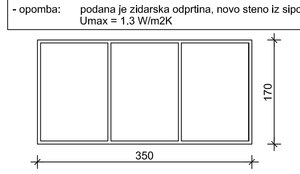

| PO3 | požarnoodporno okno EW60 | dimenzije (cm) 200/135 | kom 1 |
|---|---|---|---|

- lokacija: obstoječe 2. nadstropje, SZ del, prostor ozvočenja
- okvir: kovinski s prekinjeim toplotnim mostom, barva rdeča
- zastekelitev: dvojna termopan zastekelitev, požarno odporno steklo EW60
- odpiranje: fiksna zastekelitev
- ok.police: s strani prostora PVC polica šir. 12cm, z druge strani okno v liniji stene in brez police
- opomba: podana je zidarska odprtina, novo steno iz siporeksa prilagoditi Umax = 1.3 W/m2K



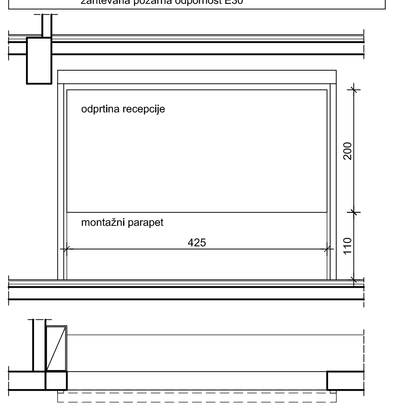

| PO2 | trideln0 požarnoodporno okno EW60 | dimenzije (cm) 350/170 | kom 4 |
|---|---|---|---|

- lokacija: obstoječe 1. nadstropje, Z del, gostinski prostor - točilnica
- okvir: kovinski s prekinjenim toplotnim mostom, barva rdeča
- zastekelitev: dvojna termopan zastekelitev, požarno odporno steklo EW60
- odpiranje: fiksna zastekelitev
- ok.police: s strani bara polica iz kamna šir. 12cm, z druge strani okno v liniji stene in brez police
- opomba: podana je zidarska odprtina, novo steno iz siporeksa prilagoditi Umax = 1.3 W/m2K




| PZ1 | požarna zavesa E30 | dimenzije (cm) 425/310 | kom 1 |
|---|---|---|---|


- lokacija: vzhodni prizidek, recepcija
- okvir, vodila: kovinski tipski profili, sidrati v obstoječo steno
- zavesa: visokokvalitetni tekstil zahtevane požarne odpornosti, spodaj z obrobo - obtežbo, zgoraj zložljivo oz. navito v škatli
- odpiranje: vezano na požarno centralo, avtomatsko in ročno spuščanje zavese
- oprema: vsa elektronika potrebna za zahtevano avtomatsko spuščanje zavese z možnostjo ročnega upravljanje, pogonski sistem z lastnim napajanjem brez zunanje energije, vsi pritrdilni elementi, el. instalacije za povezavo na požarno centralo
- opomba: podana je zidarska odprtina (obvezno preveriti na objektu), dimenzije zavese večje od podanih dimenzij zidarske odprtine in jih dorečejo dobavitelj z upoštevanjem požarih zahtev, v ceno je potrebno vključiti izvedbo povezave na požarno centralo, zahtevana požarna odpornost E30




| PK1 | kupola za odvod dima in toplote | dimenzije (cm) 200/200 | kom 2 |
|---|---|---|---|

- lokacija: vzhodni prizidek, streha nad stopniščem
- okvir in krilo: Alu profili toplotno izolativni, s prekinjenim toplotnim mostom
- podstavek: toplotno izoliran z 12cm kamene volne, s pločevinasto obrobo znotraj in zunaj - gradnje uskladita dobavitelj kupole in izvajalec gradbenih del, izvesti hidroizolacijsko membrano podstavka
- odpiranje: na elektro pogon (elektro motor 24V na kupoli), skladno s SIST EN 12101-10, ročno odpiranje v pritličju in 3. nadstropju, odpiranje mora biti več kot 90°
- opomba: kupola mora ustrezati standardu SIST EN 12101-2 in zahtevi SL500, WL 1500, T-15, B300, Re50
  kupola mora zagotoviti 3m2 geometrijske odprtine (za obe kupoli minimalno 5,7m2) - v primeru, da bo izbran drugačen tip kupol, uskladiti izvedbo podkonstrukcije
  podane so dimenzije in razdalje podkonstrukcije kupol - obvezno uskladita dobavitelj kupole in izvajalec kovinske podkonstrukcije

PREREZ ODPRTE KUPOLE ZA ODT




PREREZ ZAPRTE KUPOLE ZA ODT




OPOMBE

Okna so opisana z zidarsko odprtino v katero se vgradijo.
Vse dimenzije in detajle izvedbe medsebojno uskladita dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del (dimenzije obvezno preveriti na objektu)!

Izvajalec mora med gradnjo upoštevati vse načrte za izvedbo (PZI) ter koordinirati gradnjo s načrti gradbene konstrukcije, električnih instalacij, strojnih instalacij, požarno študijo, kakor tudi zunanjimi priključki, tehnološkimi načrti, študijami in elaborati (PGD, PZI).

V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, ozirom v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo. Za izvedbo odgovarjajo izvajalci.


atelje za prostorsko projektiranje jesenice d.o.o.
Pod gozdom 2
tel.: 059 05 83 33 fax.: 04 586 41 70
atelje@app-jesenice.com


št. podjetja: IZS 1451

list: 4

| | |
|---|---|
| risba: | SHEME - OKNA, POŽARNA ZAVESA, KUPOLA |
| merilo: | 1:50 |
| naročnik: | Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice |
| objekt: | ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA - VZHODNI DEL |
| odg. vodja projekta: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| odg. projektant: | Silvija BABUREK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0896 A |
| št. proj.: | II/1656-1/08 |
| faza: | PZI sprememba |
| št. načrta: | II/1656-1/08 - A |
| načrt: | ARHITEKTURA |
| datum: | januar 2012 |
| opombe: | |

silvija / silvija / 2011 / HOKEJ sprememba gradbenega dovoljenja / PZI sprememba / PZI_sprememba_sheme detalji 3.dwg